
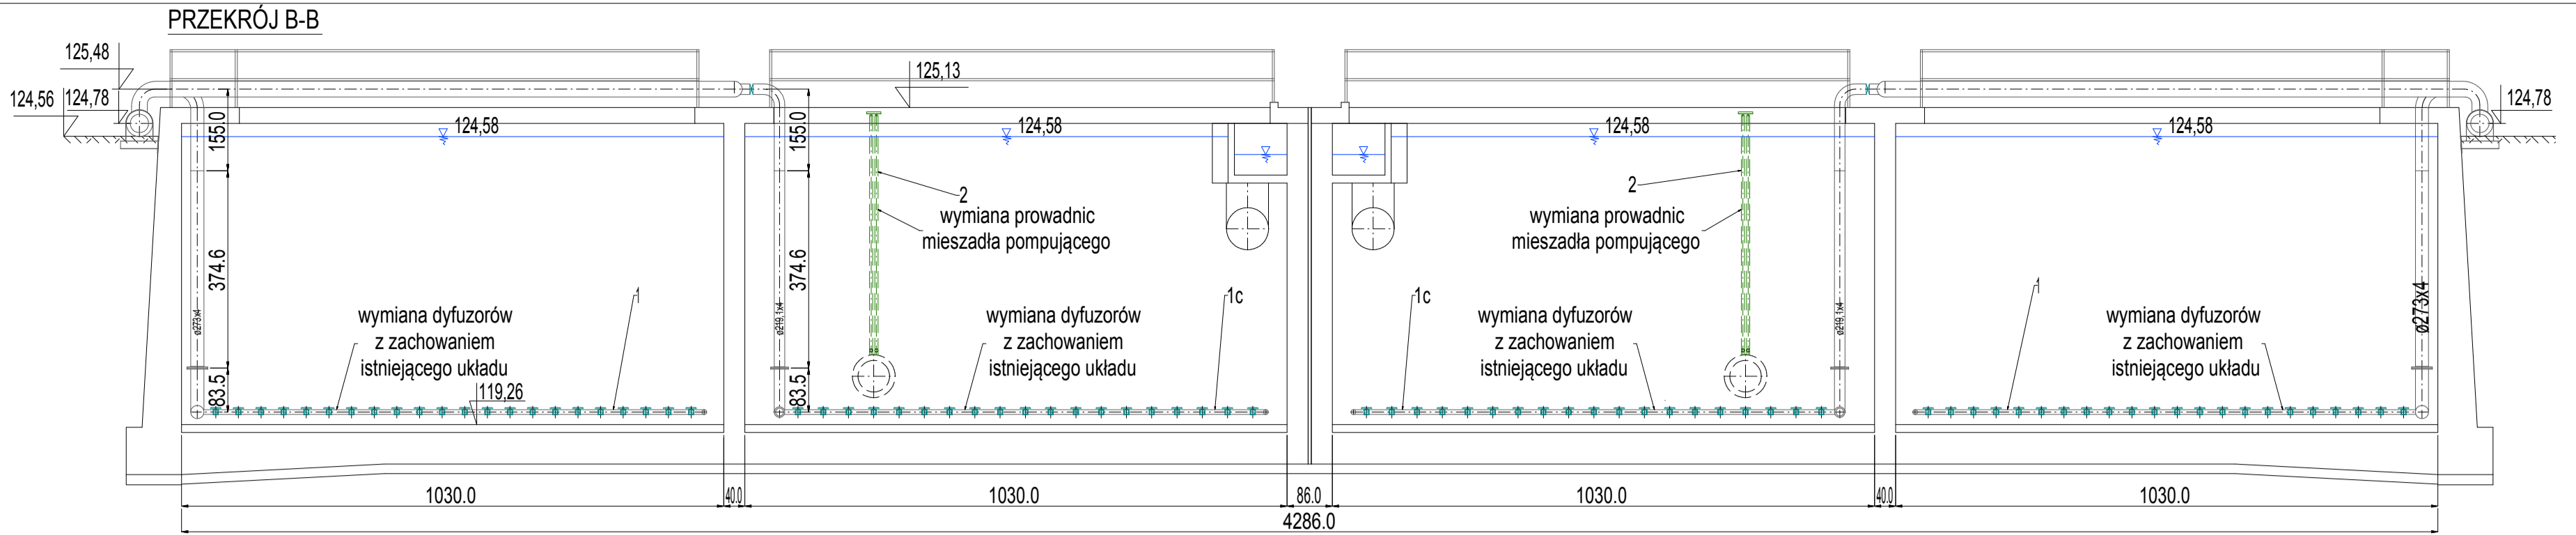


RZUT

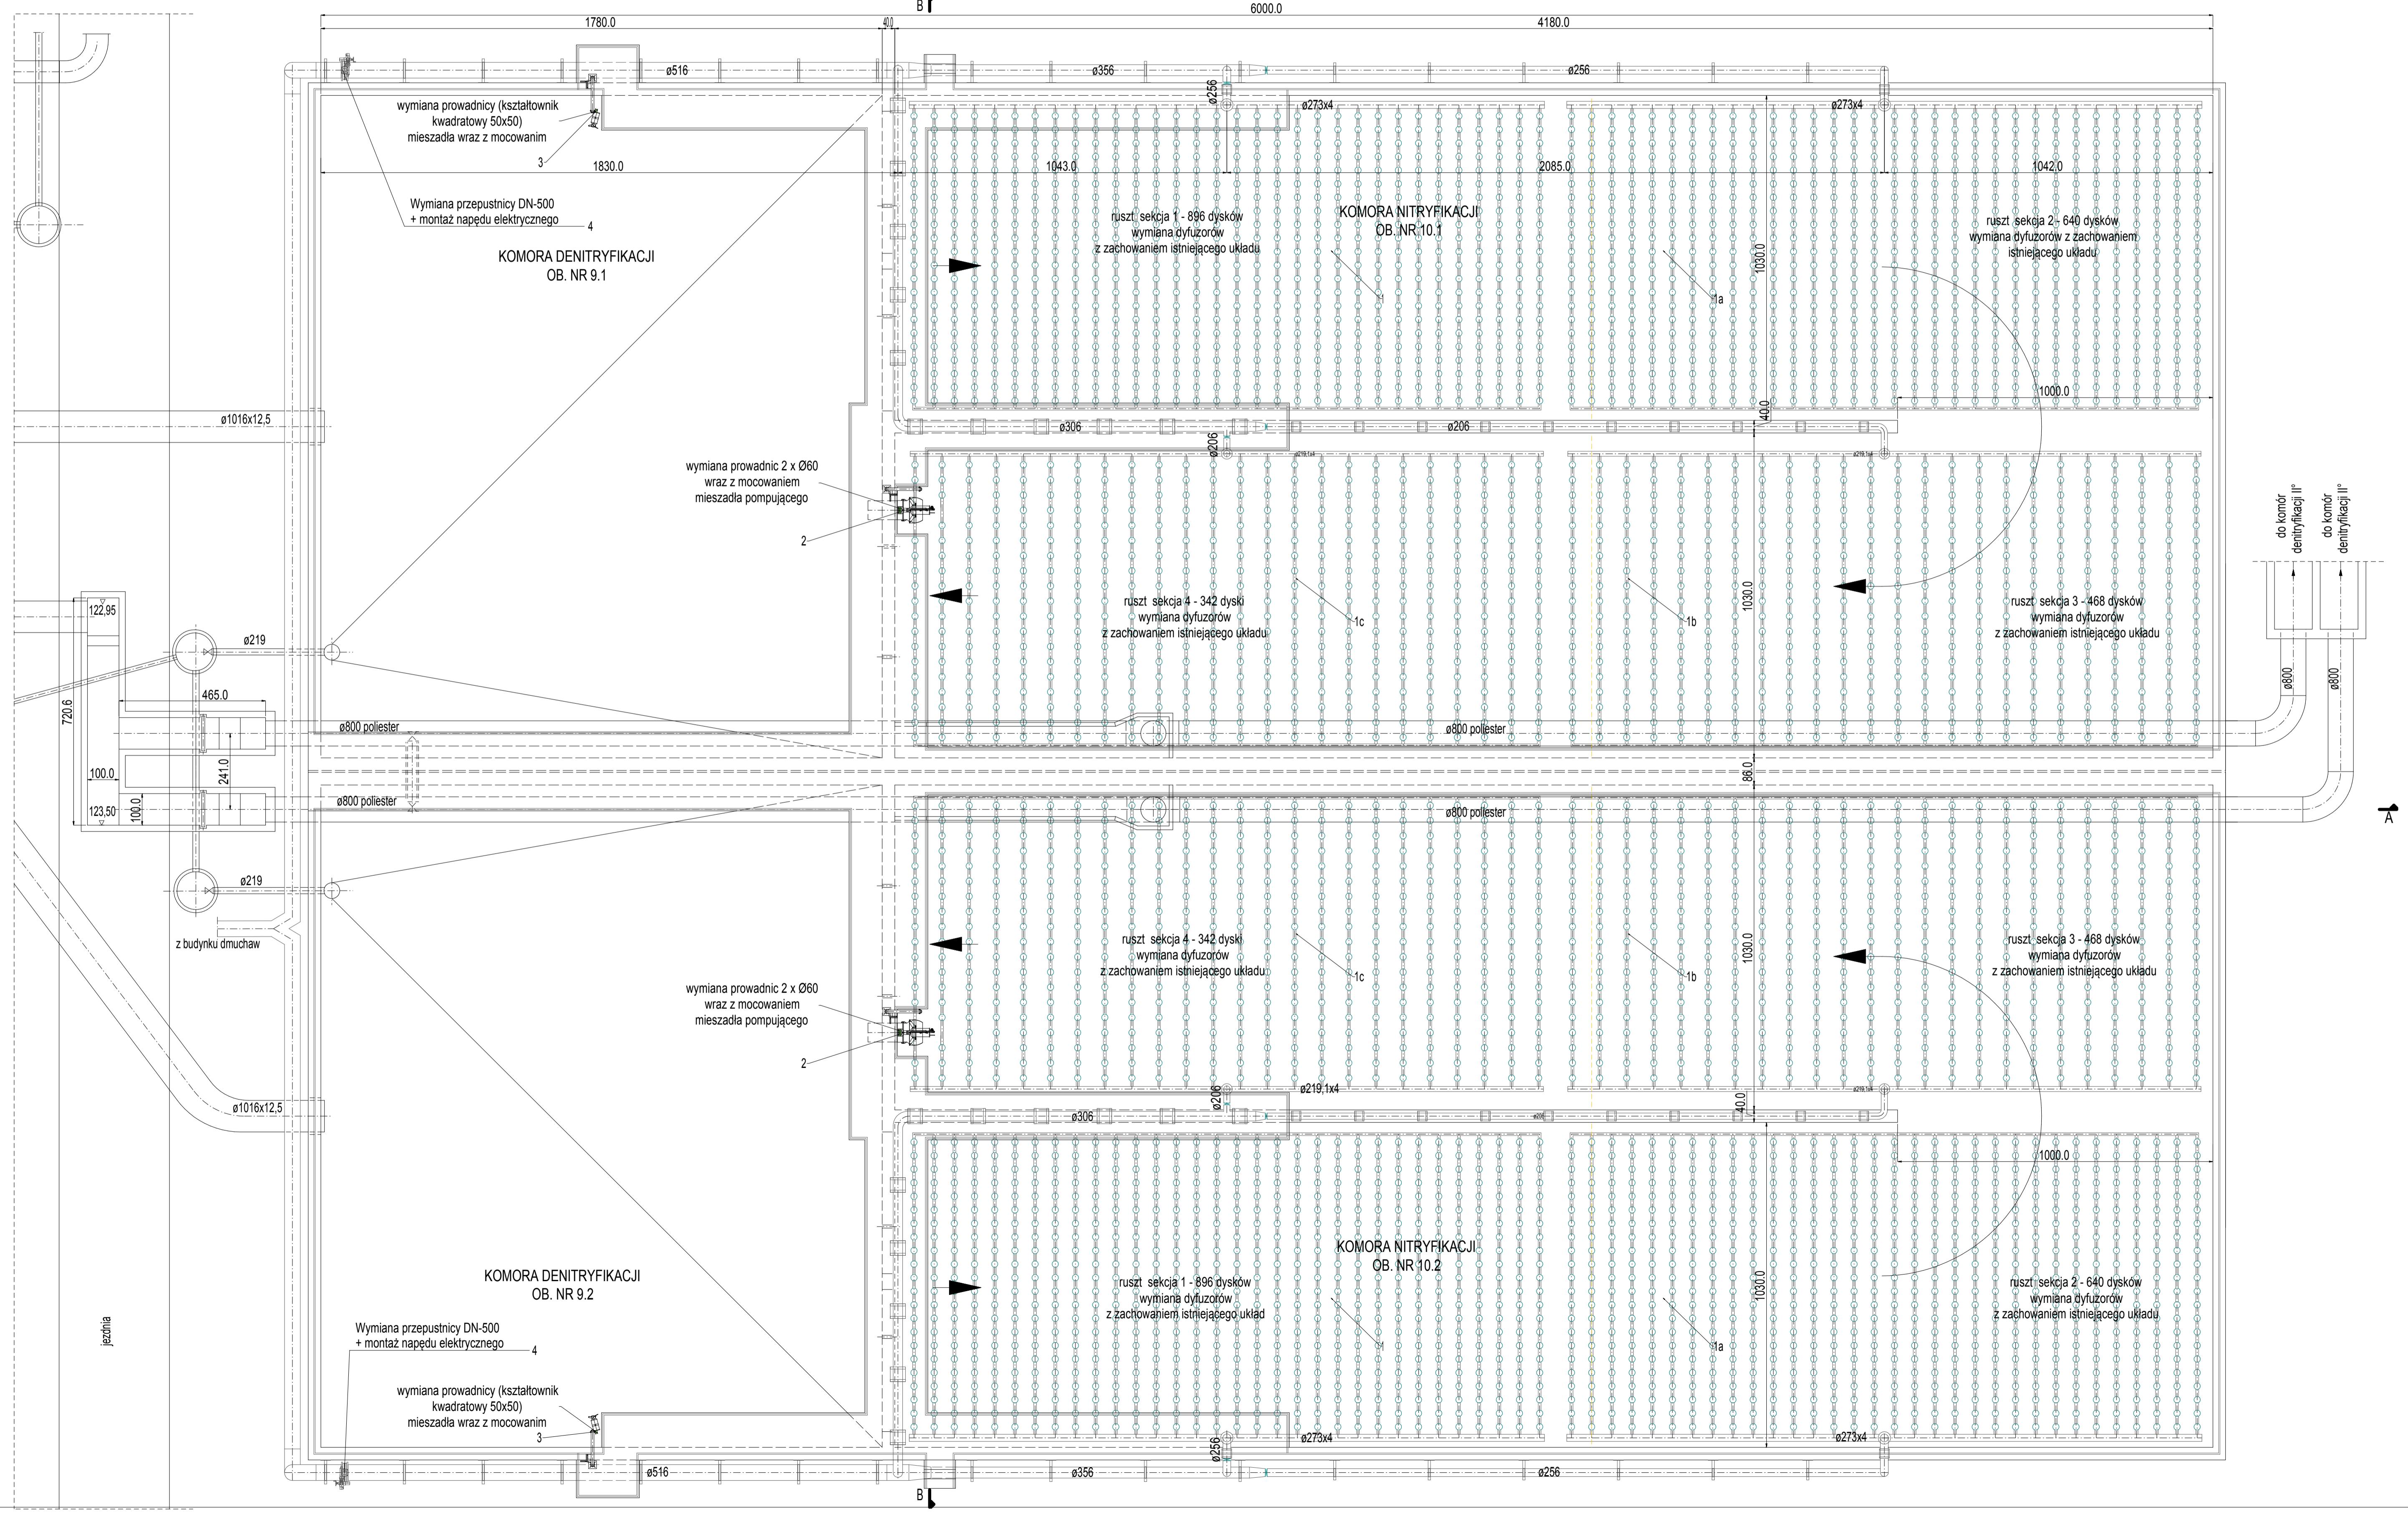

LP	NAZWA	PARAMETRY	ILOŚĆ	MATERIAŁ	MASA 1 szt. (kg)	UWAGI
1	Dyfuzory dyskowe rusztu napowietrzającego drobnopęcherzykowego	896 dysków	2 kpl.	-	-	Wymiana dyfuzorów talerzowych z zachowaniem istniejącego układu (wydajność i liczba dyfuzorów)
1a	Dyfuzory dyskowe rusztu napowietrzającego drobnopęcherzykowego	640 dysków	2 kpl.	-	-	Wymiana dyfuzorów talerzowych z zachowaniem istniejącego układu (wydajność i liczba dyfuzorów)
1b	Dyfuzory dyskowe rusztu napowietrzającego drobnopęcherzykowego	468 dysków	2 kpl.	-	-	Wymiana dyfuzorów talerzowych z zachowaniem istniejącego układu (wydajność i liczba dyfuzorów)
1c	Dyfuzory dyskowe rusztu napowietrzającego drobnopęcherzykowego	342 dyski	2 kpl.	-	-	Wymiana dyfuzorów talerzowych z zachowaniem istniejącego układu (wydajność i liczba dyfuzorów)
2	Przewodnice mieszadła wraz z mocowaniem	2 x Ø60x5; L=ok.4,5m	2 kpl.	stal nierdzewna AISI 316	-	-
3	Przewodnica mieszadła wraz z mocowaniem	kształtownik 50x50; L=ok.6,0m	2 kpl.	stal nierdzewna AISI 316	-	-
4	Przepustnice z napędami elektrycznymi	DN-500	2 kpl.	-	-	-

Nazwa inwestycji:	Przebudowa komory biologicznej na terenie Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Elckiej	WARIANT:	SANITARNY
ADRES OBIEKTU:	Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Elckiej	DATA:	
INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	PROJEKT:	
NAZWA RYS.:	Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompownią ścieków zeletopowonawych obiekt nr 8.2	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. Cezary Woźniak WAM/0070/PW/QS/12	WYKONAWCA:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grażyna Markowska WAM/0028/POOS/03	REZYS. T.8.1. 8.2	