


Wykopy pionowe oszalowane systemowo

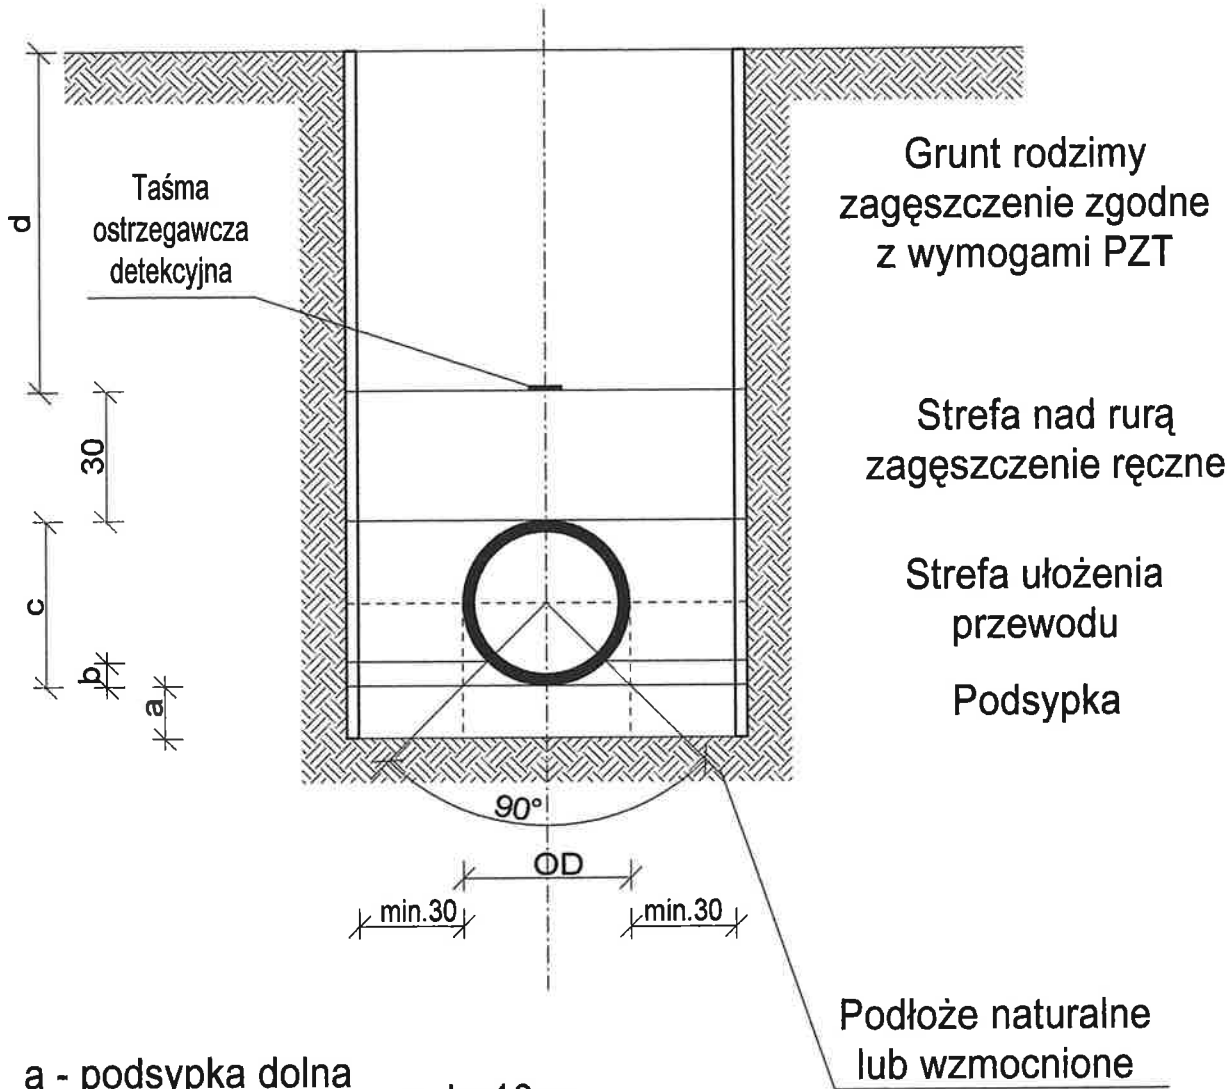

- a - podsyпка dolna
 - b - podsyпка górna
 - c - strefa ułożenia przewodu (grunt sypki 2-20mm)
 - d - zasypka (grunt rodzimy)
- $a+b>10\text{cm}$

PRZEBUDOWA UL. TOWAROWEJ W EŁKU		Skala
Schemat Posadowienia Rurociągu w wykopie wąkoprzestrzennym		Nr rys: 12 2024r
Projektant:	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Cezary Woźniak	WAM/0070/PWOS/12	
mgr inż. Krzysztof Filipkowski	WAM/0043/PWOS/18	
mgr inż. Jakub Woźniak	współpraca	