


# SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 2 POMPOWNI II STOPNIA Zał. nr 1 do OPZ

PRZEKRÓJ A-A

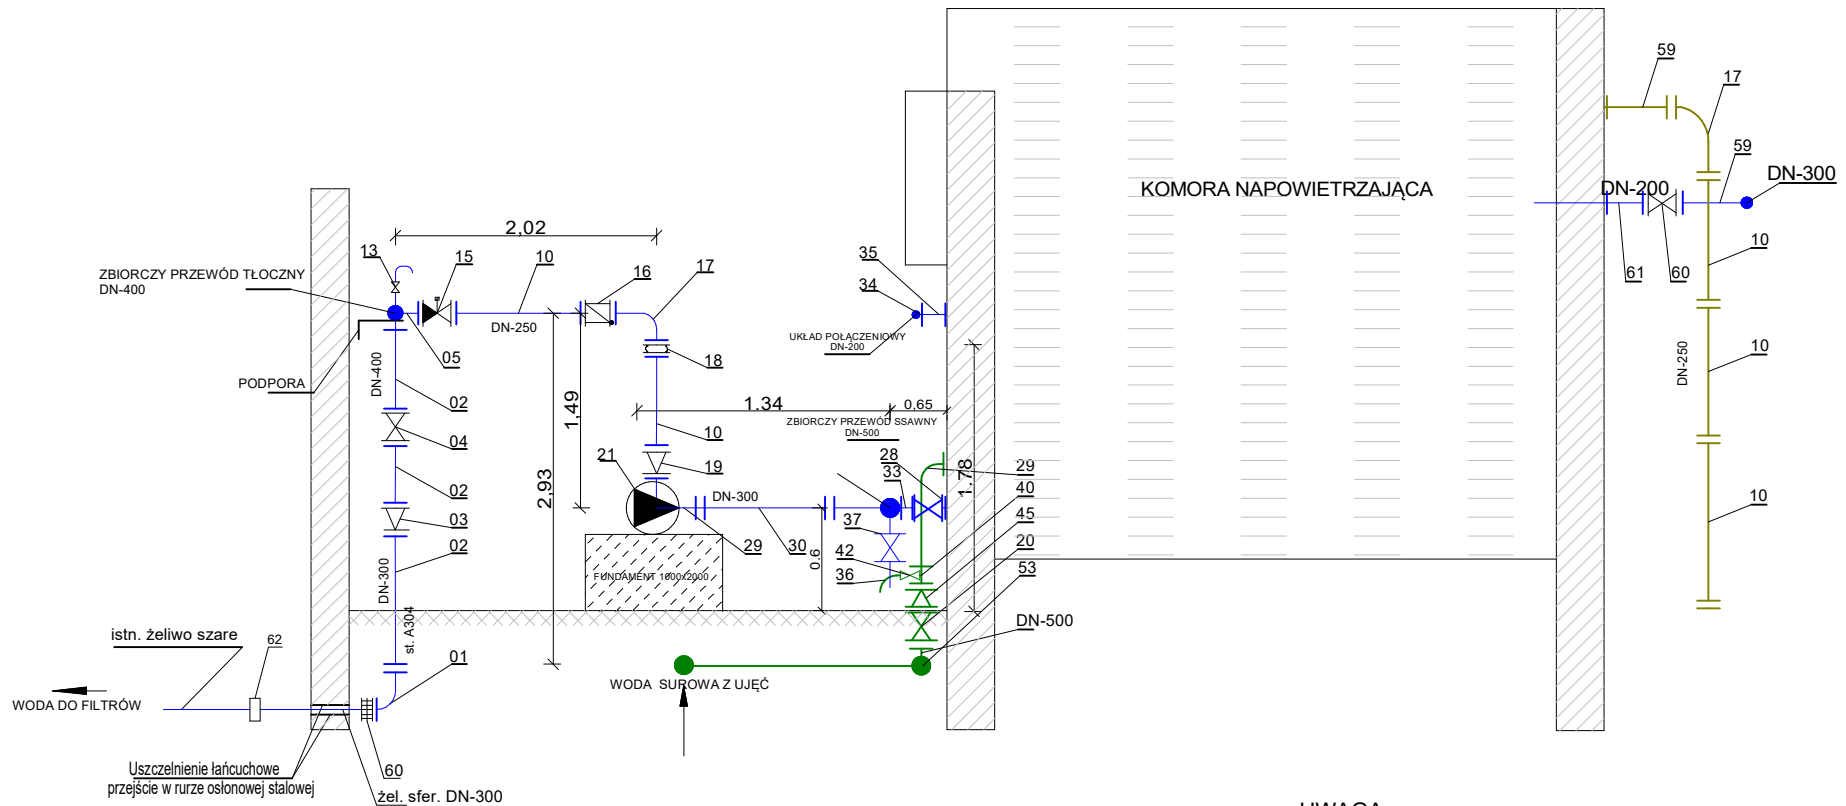

Wymagania dla rur i kształtek:

- od DN-200 do DN-300 - Stal A-304 - grubość ścianki 3mm
- dla DN-400 - Stal A-304 - grubość ścianki 4mm
- dla DN-500 - Stal A-304 - grubość ścianki 5mm

UWAGA:

Wymiary orientacyjne do weryfikacji przez Wykonawcę. Każda zmiana układu kształtek i połączeń wymaga pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego.

UWAGA:

- Rury i kształtki wykonać ze stali nierdzewnej A-304
- Instalacja w wykonaniu PN-10
- Wszystkie wymiary podlegają aktualizacji i dostosowaniu do rzeczywistych gabarytów kształtek i zatwierdzonej armatury