Bilans wody dla miasta Ełku w procesie technologicznym i sieci wodociągowej w 2025 r.

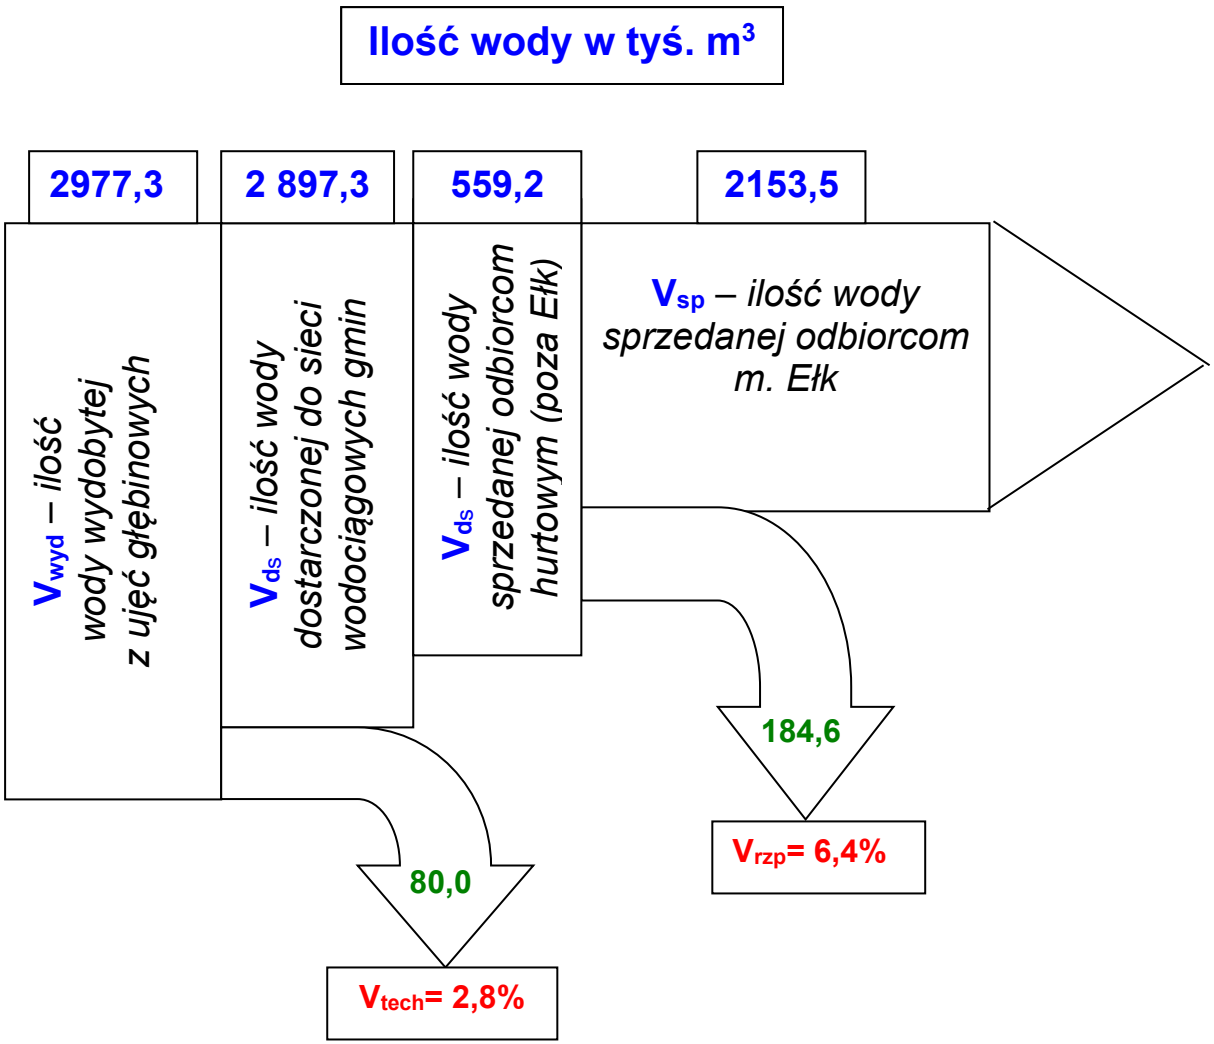

Straty wody:

V_{tech} – *ilość wody zużytej na terenie stacji uzdatniania na cele technologiczne*

V_{rzp} – *ilość strat wody w sieci wodociągowej na obszarze systemu dystrybucji (suma strat rzeczywistych i pozornych)*

V – *ilość wody niesprzedanej w sieci wodociągowej.*

V = 6,4%